


信息机房冷通道检修服务项目的主要需求内容

施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、信息机房机柜间冷通道隔离检修


施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：

1. 信息机房空调设施以及机柜分布如下图所示，红色（框选）区为送风冷通道，检修内容要求如下。

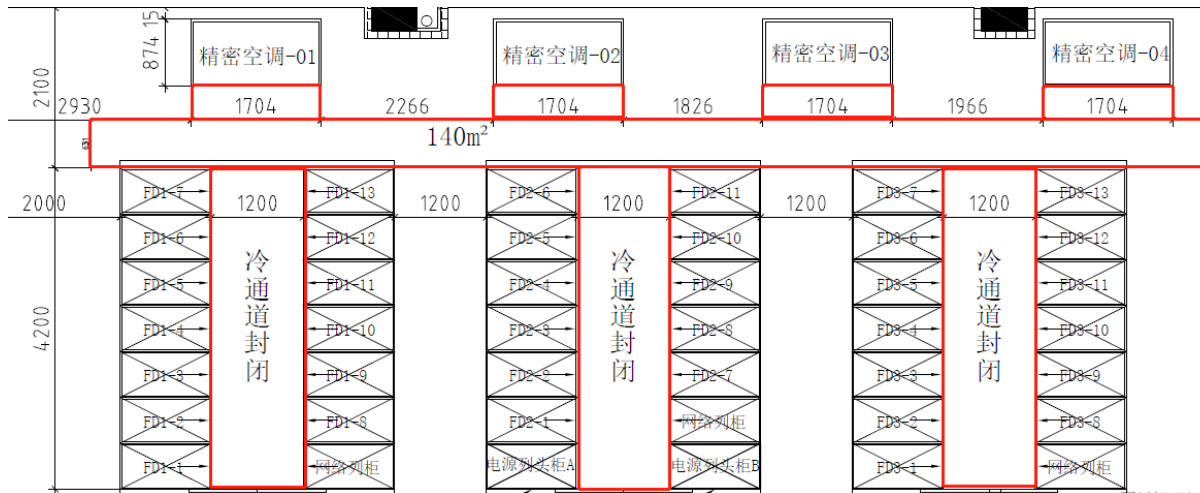


项目要求

- 冷通道均位于机房防静电地板下，所有作业均需在拆除机房防静电地板之后才可进行，防静电地板的拆卸和挪动不可影响机房设备设施的正常运行，需逐台进行，通道内机柜下部承重

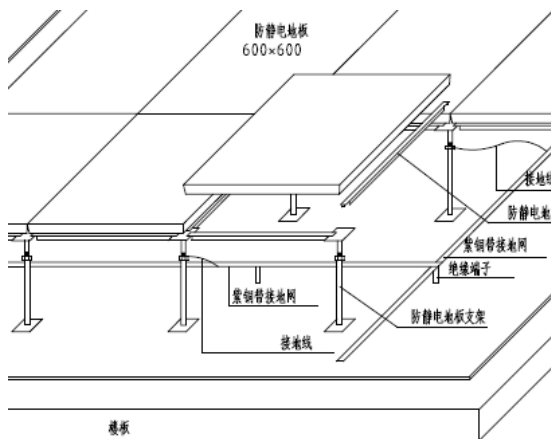

数据中心机房装修大样图

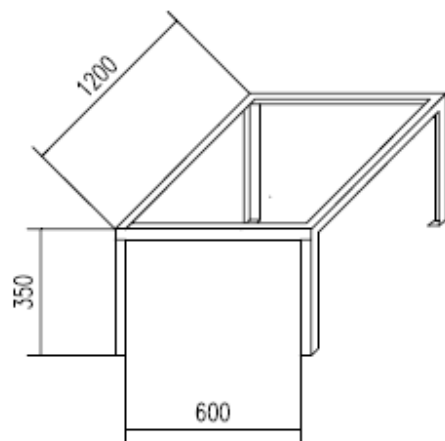

机柜承重架大样图

服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：暖通空调设备安装检修经验丰富